

田原地区処理場監視通報装置取替工事

図面目録

図面 番号	図面名称	図面 番号	図面名称
	図面目録	No.5	監視通報装置1 端子台入出力 1
No.1	位置図	No.6	監視通報装置1 端子台入出力 2
No.2	場内平面図	No.7	監視通報装置2 端子台入出力1
No.3	監視通報装置廻り	No.8	監視通報装置2 端子台入出力2
No.4	キャビネット外形	No.9	監視通報装置2 端子台入出力3

令和 8 年度

岡山市 下水道河川局 下水道施設部 下水道施設管理課



図名	田原地区処理場監視通報装置取替工事				
	位置図				
課長	課長補佐	係長	課員	担当者	
令和 8 年 6 月			No. 1		
岡山市下水道河川局下水道施設部下水道施設管理課					


工事内容
・監視通報装置取替 2台
【更新機器参考型式：PM-e2-AA】

・上記取替に伴う設定、試験調整及び現地調整費含む



空気仕リスト

品名	数量	単位	品名	数量	単位
(a) 20A	1	台	(g) 25A	1	台
(b) 20A	1	台	(h) 25A	1	台
(c) 100A	1	台	(i) 25A	1	台
(d) 100A	1	台	(j) 25A	1	台
(e) 25A	1	台	(k) 25A	1	台
(f) 25A	1	台	(l) 25A	1	台

品名	SUS304TPstH20
数量	1

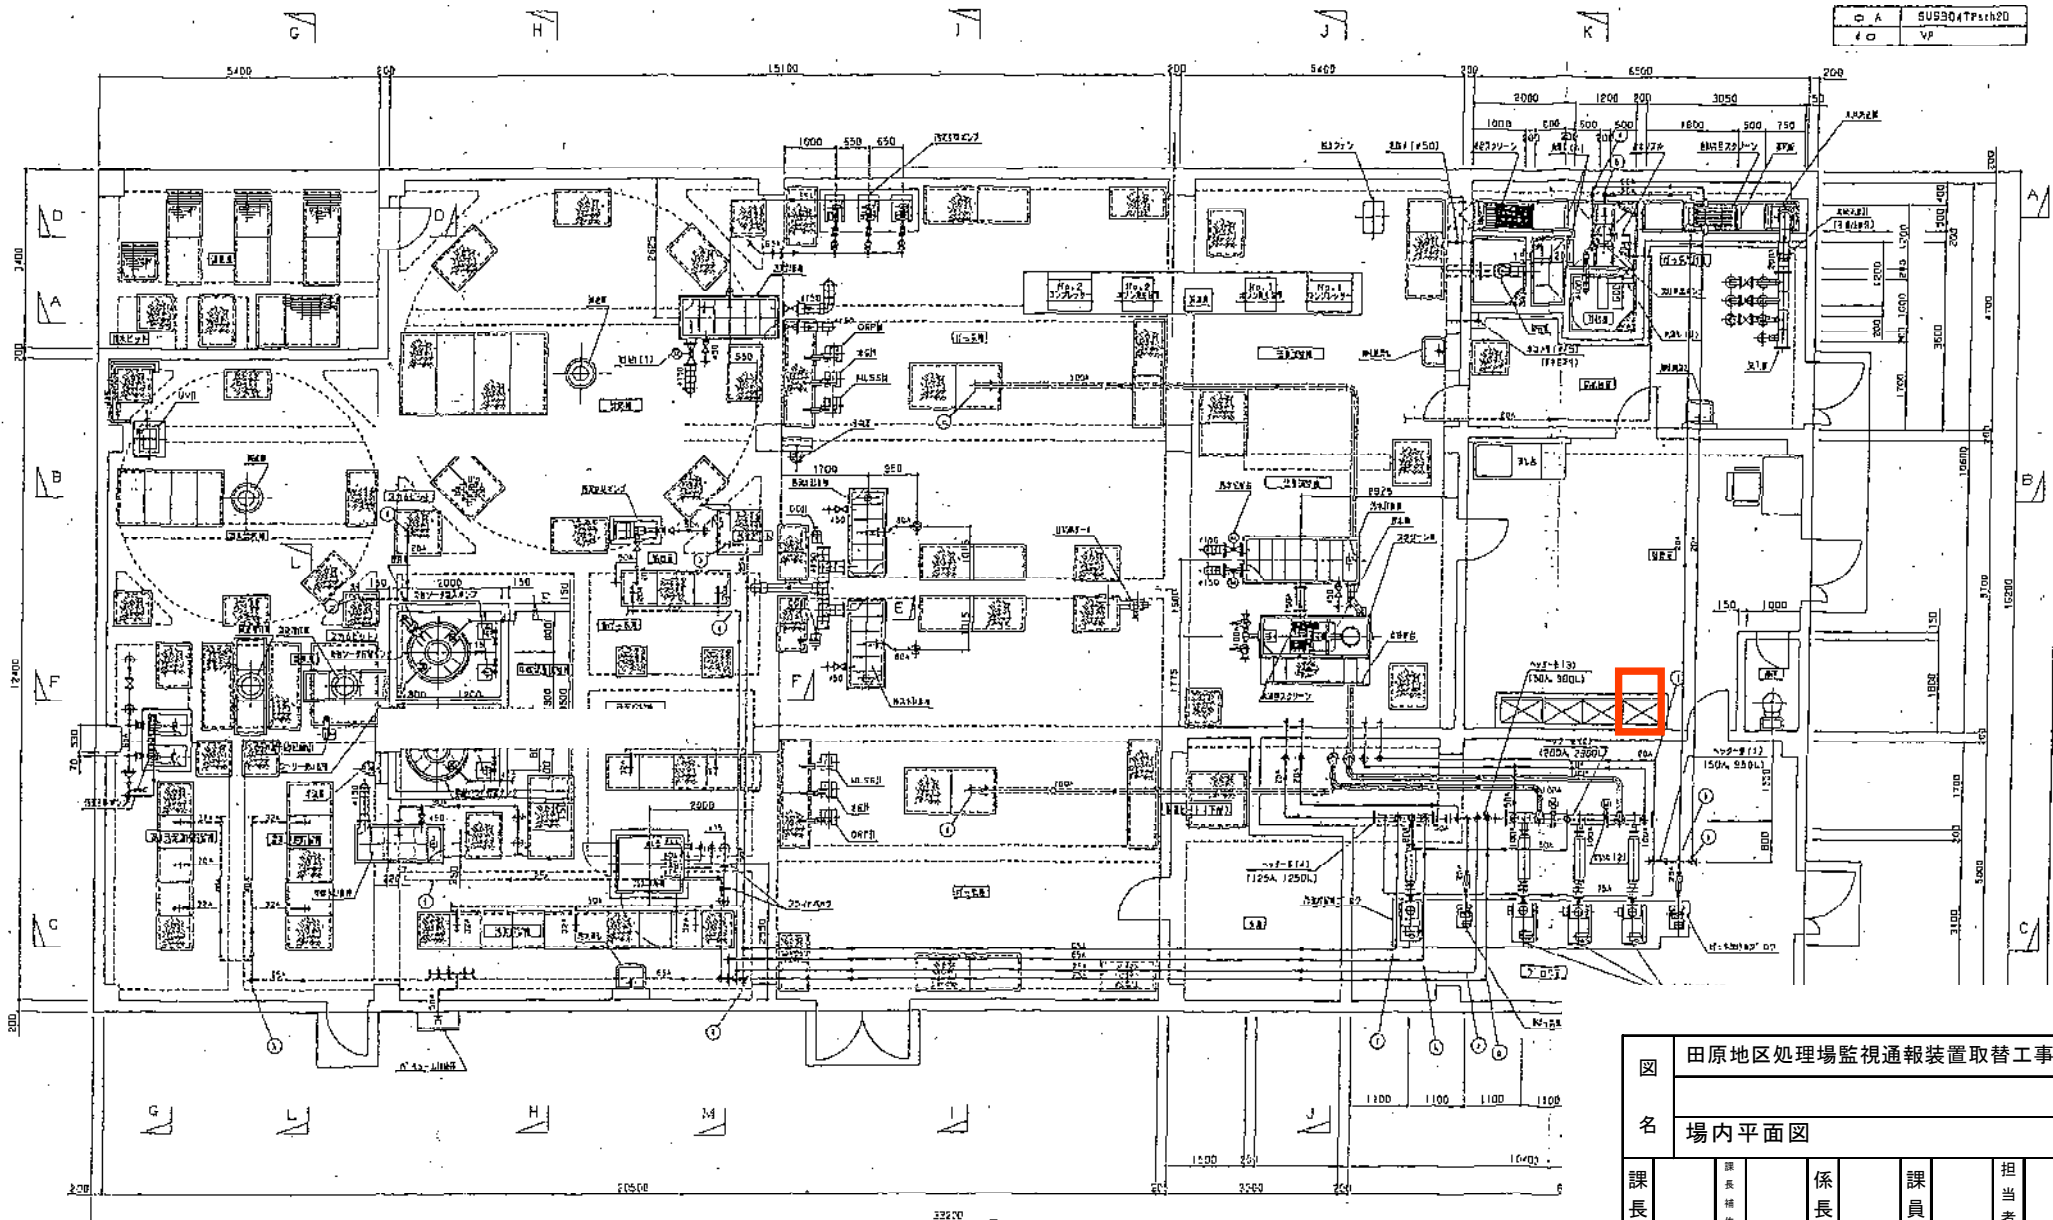




図名	田原地区処理場監視通報装置取替工事				
課長	係長	課員	担当者		
令和 8 年 6 月					No. 2
下水道施設管理課下水道施設部下水道施設管理課					

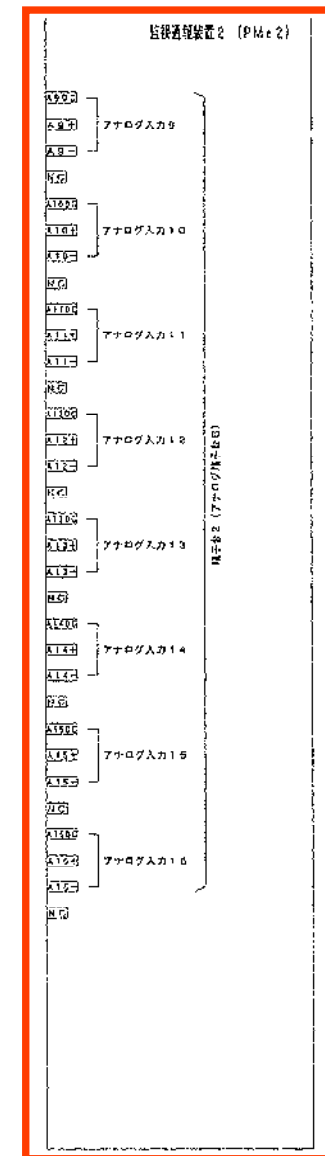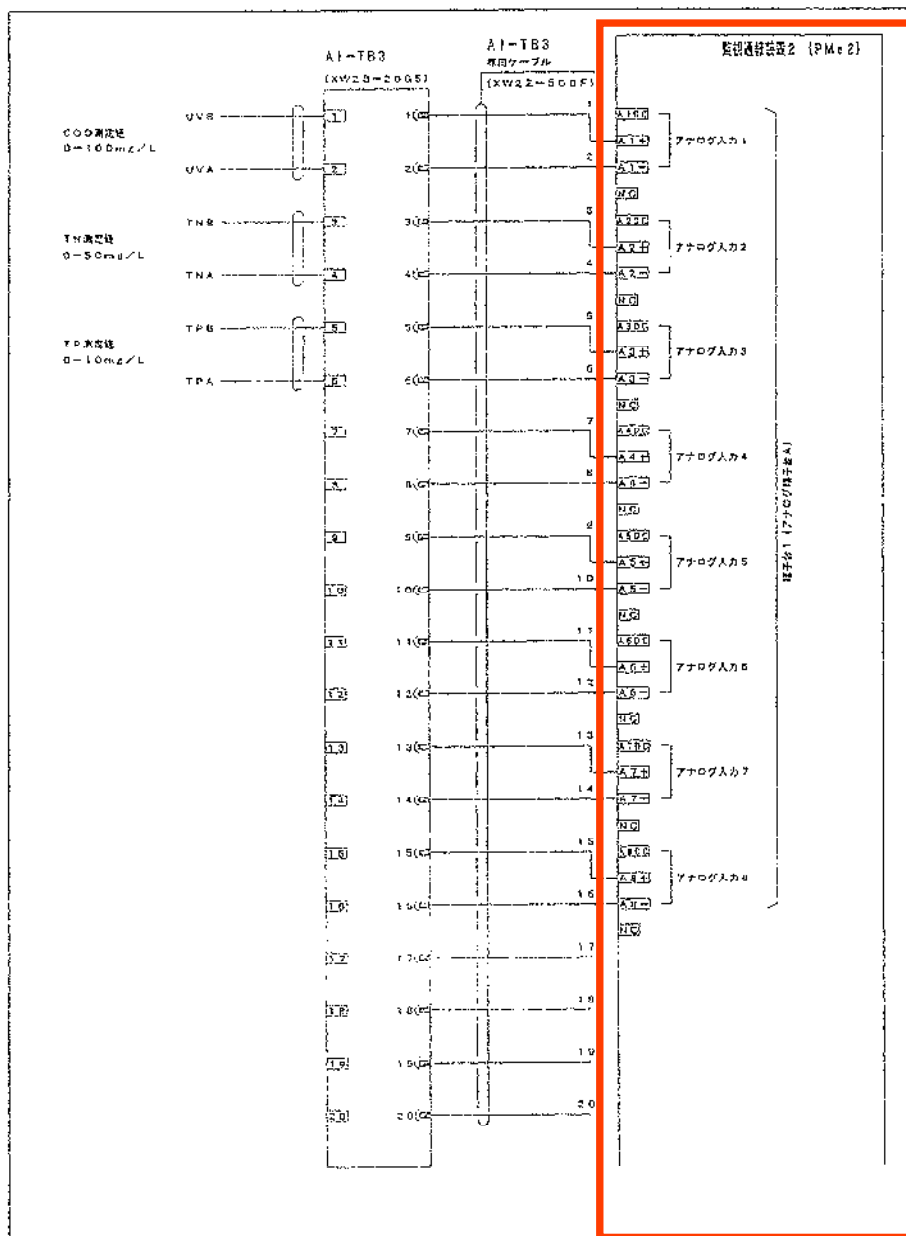

<改造内容>

A1-1.2 (PSD-40 (9B) D) を撤去後、A1-TB3 (XW2B-20G5) へ付け、配線を行う。

図名	田原地区処理場監視通報装置取替工事				
	監視通報装置2				
	端子台入出力1				
課長	課長補佐	係長	課員	担当者	
令和 8 年 6 月					No. 7
下水道施設管理課下水道施設部下水道施設管理課					

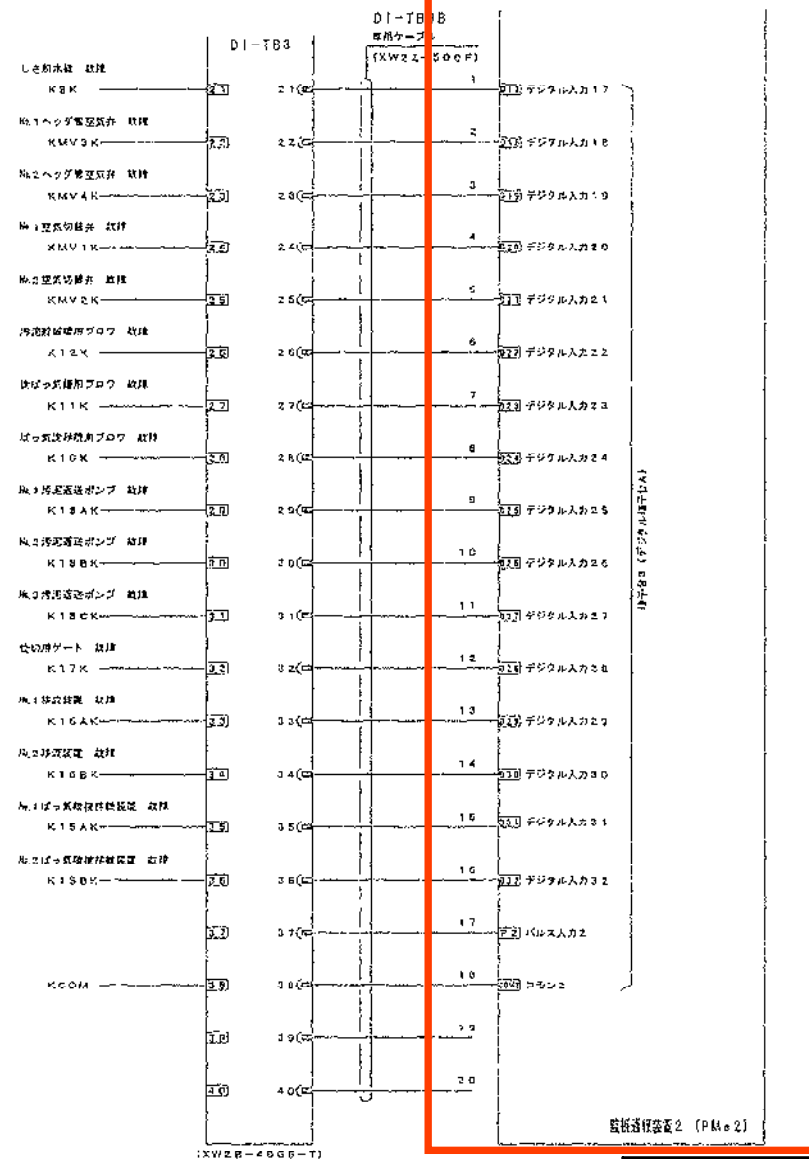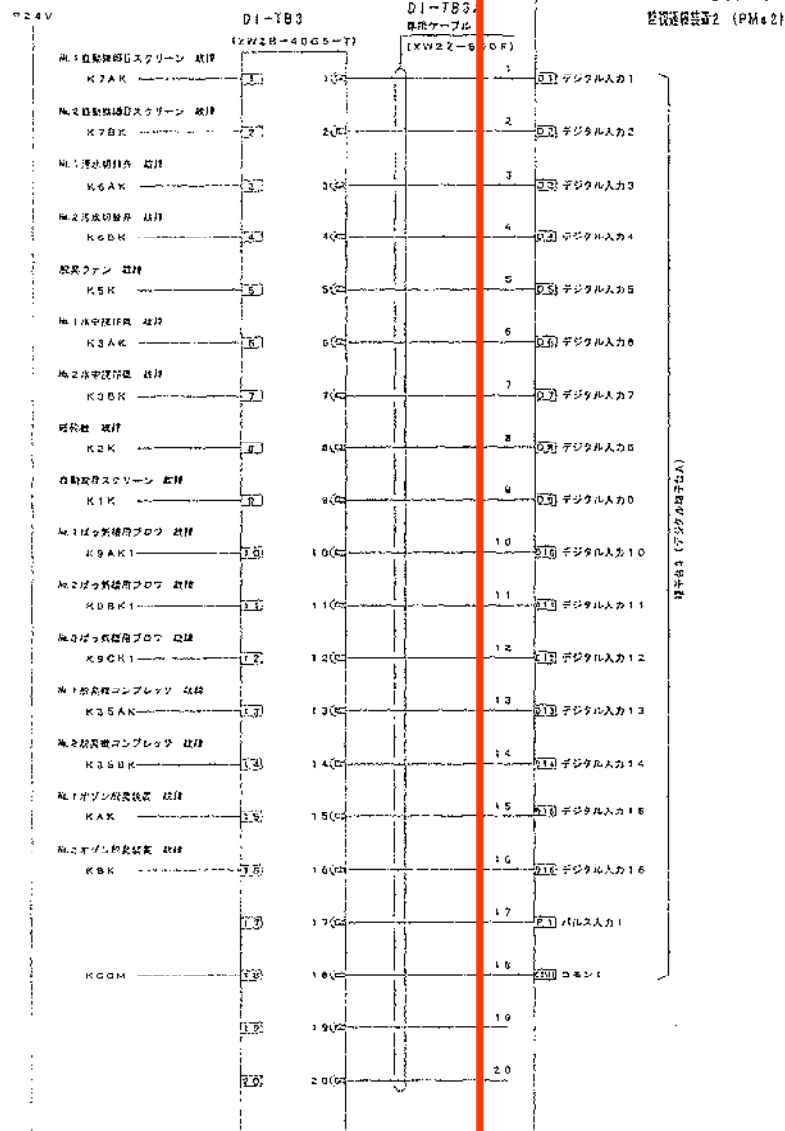

取替修理対象

図名	田原地区処理場監視通報装置取替工事				
	監視通報装置2				
課長	端子台出力2				
	課長補佐	係長	課員	担当者	
令和 8 年 6 月					No. 8
下水道施設管理課下水道施設部下水道施設管理課					

