
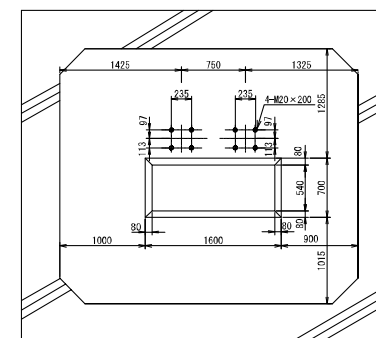
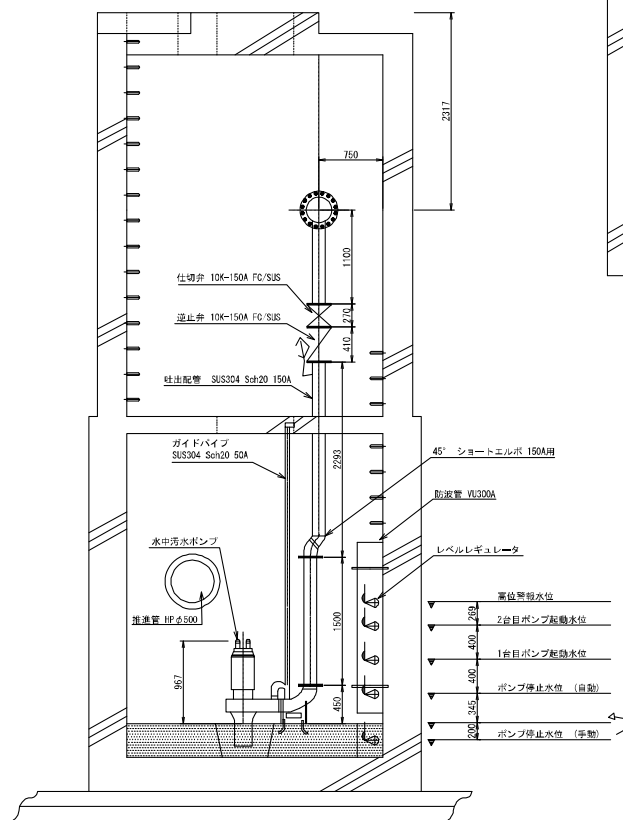
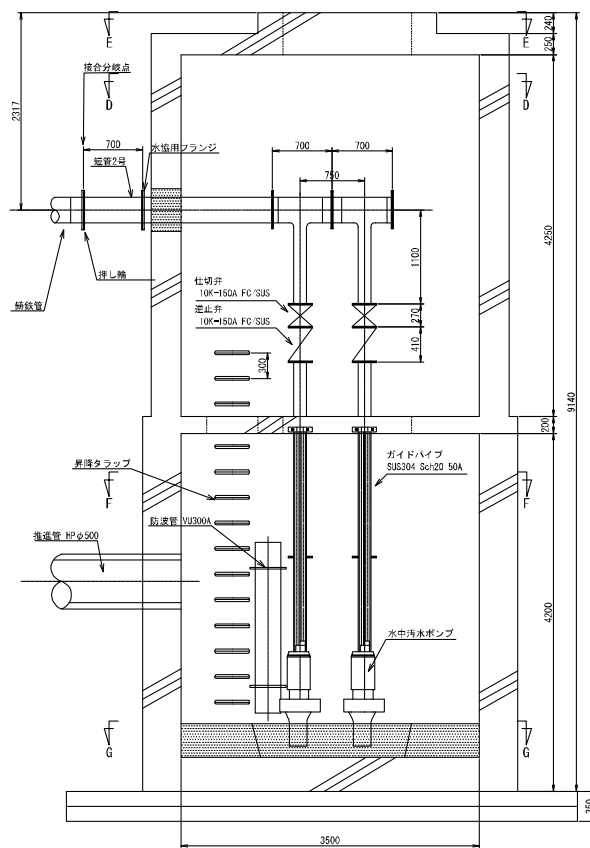
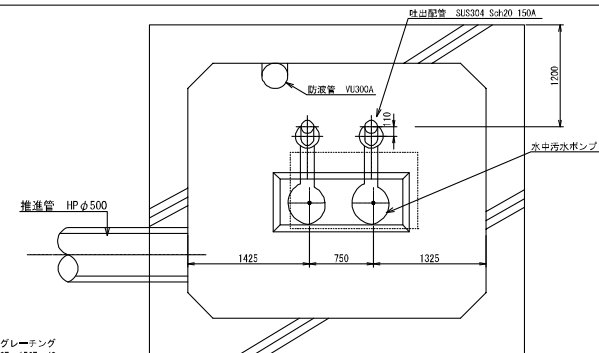
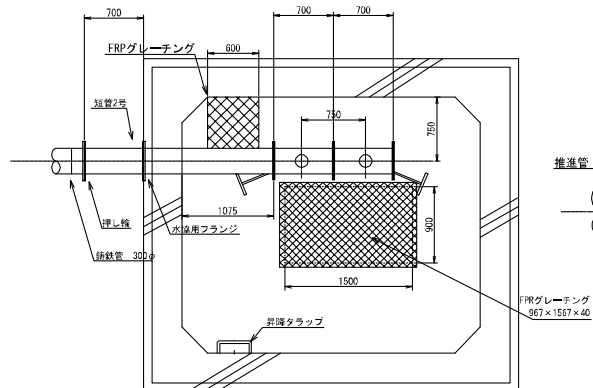


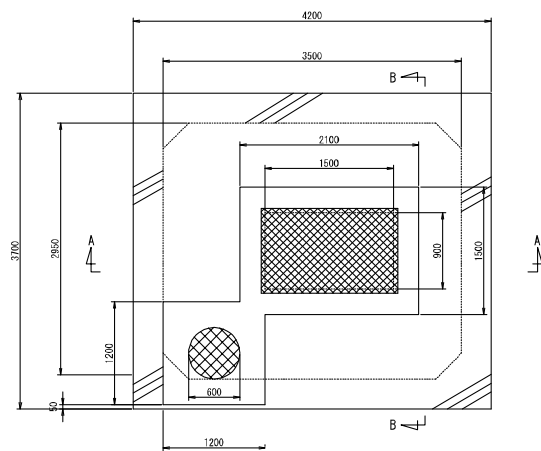


水中汚水ポンプ仕様

水中汚水ポンプ	水中スクリーポンプ
口径	150A 出力 3φ200V22.0kW4P
吐出量	5.88 m ³ /min
全揚程	5.678M
台数	2台 形式 自動接続型

顧客先名称	瀬戸町役場 殿			
工事名称	公共下水道 特殊マンホール設置工			
図面名称	マンホールポンプ機械設置			
尺 度	図示			
製図年月日	年 月			
工事番号				
設計番号				
図面番号	M-25			
検図	検図	設計	製図	担当

瀬戸中継ポンプ場 参考図


※この図面は、既存図面（紙資料）のトレースにより作成したものであり、寸法表示の無い箇所や図面劣化により細部の読み取り困難な箇所等においては正確でない箇所があると考えられる。（2025.10）

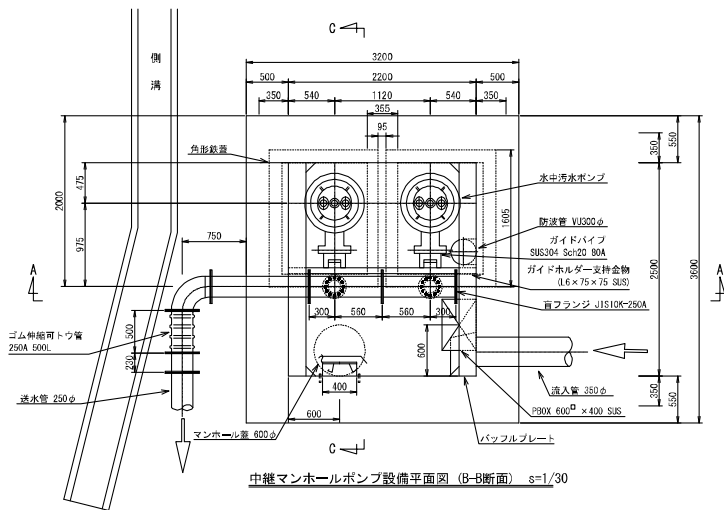


中継マンホールポンプ設備平面図 (B-B断面) s=1/30

水中汚水ポンプ仕様

水中汚水ポンプスクリュートタイプフライホイール付	
口径 150A	出力 3φ 400V50Hz45kw
吐出量 3.5	m ³ /min
全揚程 37M	
台数 2台	形式 着脱式

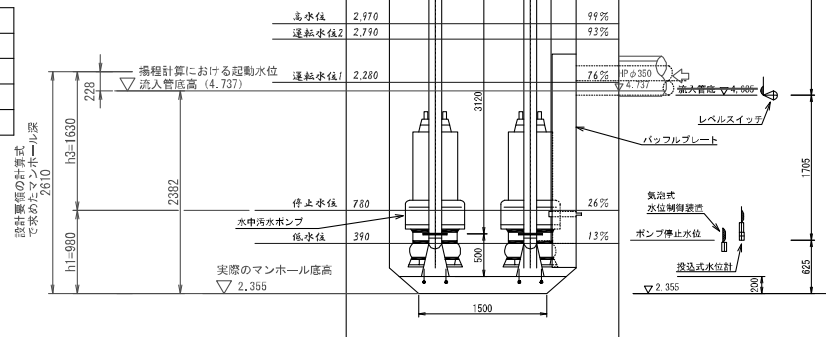

中継マンホールポンプ設備立面図 (A-A断面) s=1/30

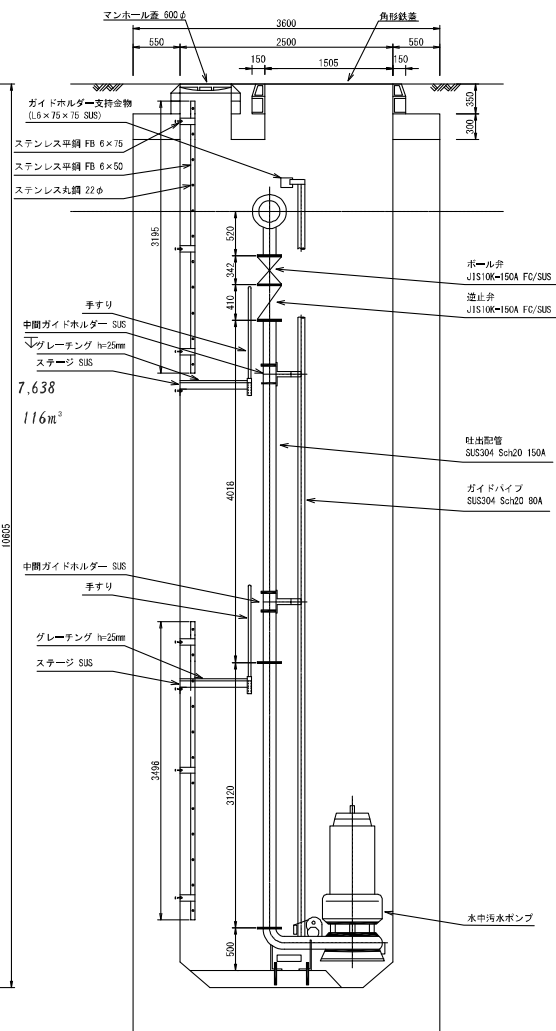

中継マンホールポンプ設備立面図 (C-C断面) s=1/30

赤色の線・文字は、本業務において加筆
青色の線・文字は、既図面に"手書き"されていたもの

鍛冶屋中継ポンプ場 参考図

寄先	瀬戸町役場 殿			
工事 名	鍛冶屋汚水ポンプ場建設工事			
図名	中継マンホールポンプ設備図			
	検 図	原 図	設 計	尺 寸
				図 示